

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

4.4. Rozmieszczenie znaków bezpieczeństwa


Poniższa tabela przedstawia znaki bezpieczeństwa zgodne z PN-92/N-01 256/01, 02, PN-N-01256-4:1997 (6, 7, 8) oraz miejsca ich rozmieszczenia na terenie obiektu.

Tabela 1. Znaki bezpieczeństwa i ich rozmieszczenie

Lp.	Nazwa obiektu	Rodzaj znaku	Oznakowanie / Miejsce montażu
1	2	3	4
1.	Budynek wieży widokowej i informacji turystycznej	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego	 Nad przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu
2.	Budynek wieży widokowej i informacji turystycznej	Gaśnica	 Nad każdą gaśnicą
4.	Budynek wieży widokowej i informacji turystycznej	Wyjście ewakuacyjne	 Nad wyjściami ewakuacyjnymi
5.	Budynek wieży widokowej i informacji turystycznej	Droga ewakuacyjna pozioma.	 Na ścianie korytarza po obu stronach

6.	Budynek wieży widokowej i informacji turystycznej	Droga ewakuacyjna schodami w dół	 Na ścianie przylegającej do biegu schodów, które prowadzą do wyjścia
7.	Budynek wieży widokowej i informacji turystycznej	Droga ewakuacyjna schodami w górę	 Na ścianie przylegającej do biegu schodów, które prowadzą do wyjścia
8.	Budynek wieży widokowej i informacji turystycznej	Drzwi ewakuacyjne	 Na drzwiach wyjściowych

17.		Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej	otwarcia drzwi przesuwanych Znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej do wyjścia: może kierować w lewo lub w prawo
18.		Kierunki do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół	Znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej schodami w dół na lewo lub prawo
19.		Kierunki do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę	Znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej schodami w górę na lewo lub prawo
20.		Pchać, aby otworzyć	Znak jest umieszczony na drzwiach dla wskazania kierunku otwarcia
21.		Ciągnąć, aby otworzyć	Znak jest umieszczony na drzwiach dla wskazania kierunku otwarcia
22.		Stłuc, aby uzyskać dostęp	Znak ten może być stosowany: • w miejscach, gdzie jest niezbędne stłuczenie szyby dla uzyskania dostępu do klucza lub systemu otwarcia • gdy jest niezbędne rozbicie przegrody dla uzyskania wyjścia

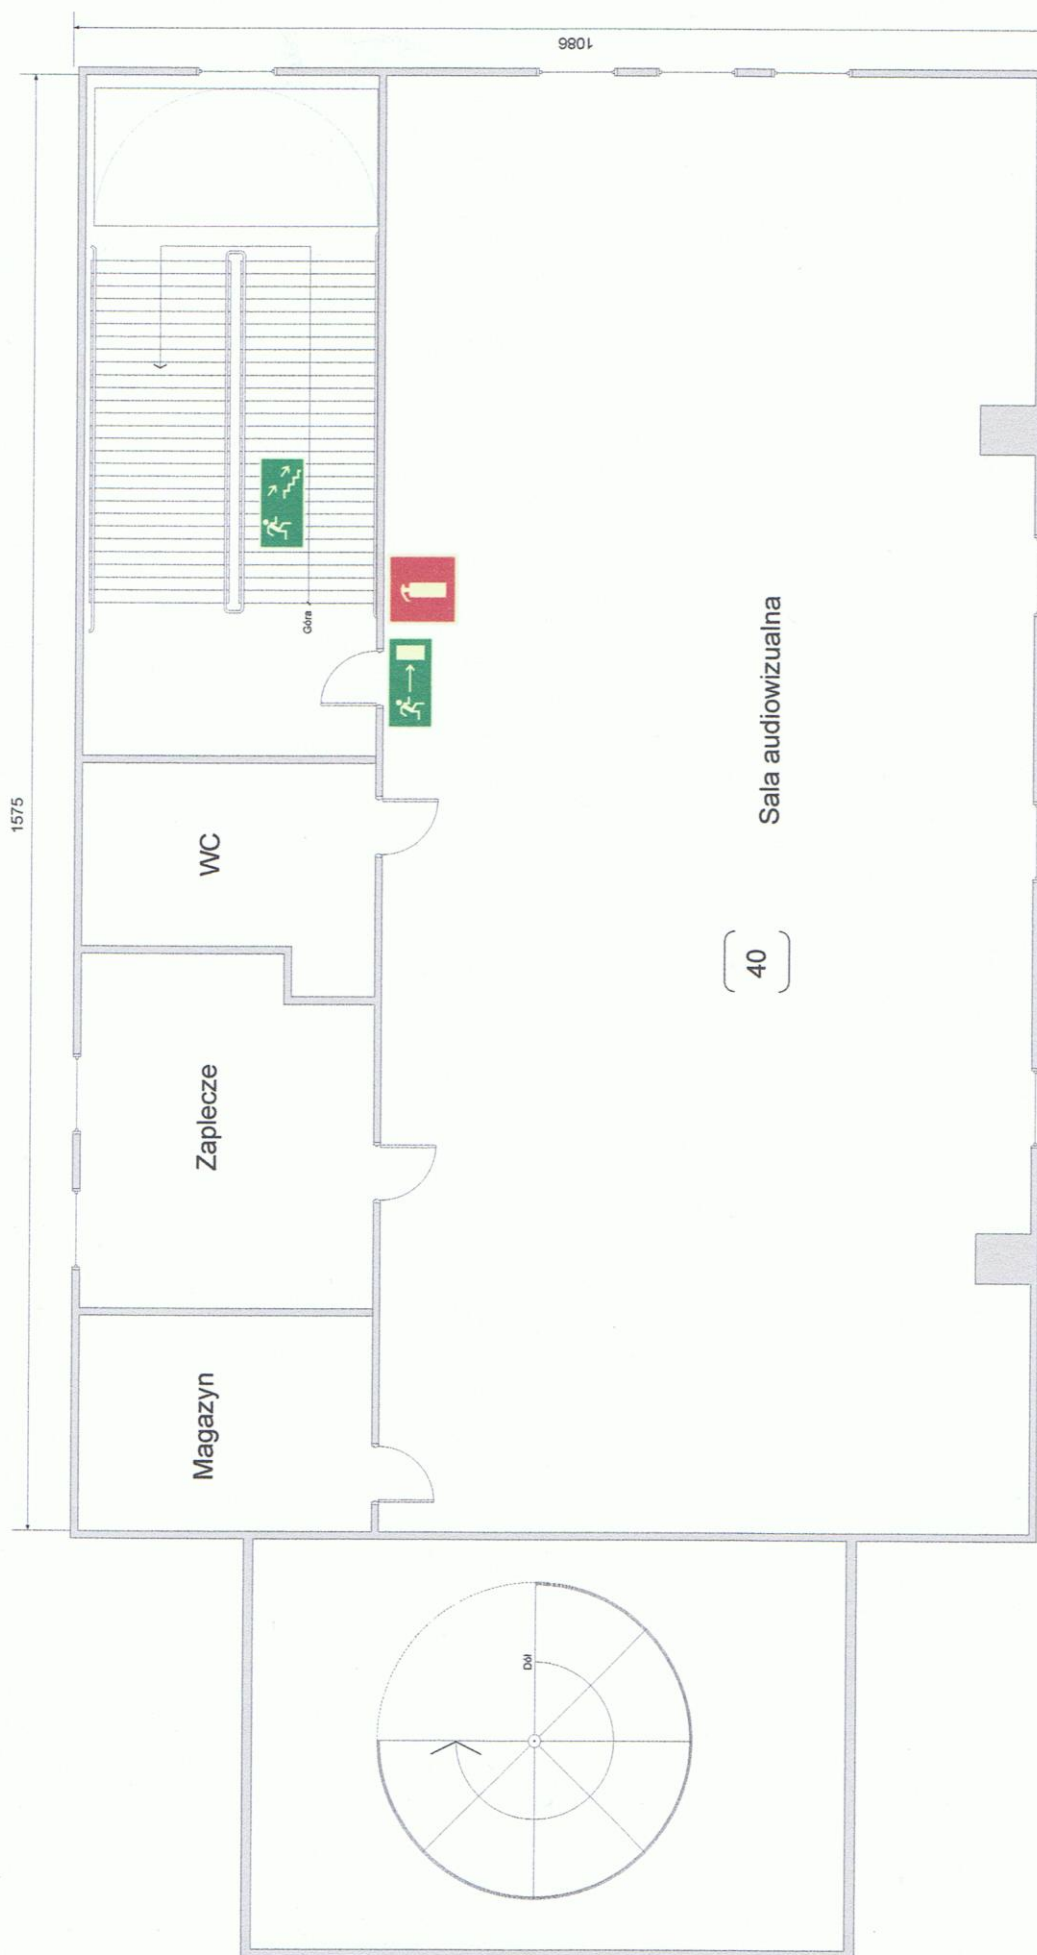

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO			
Obiekt: (adres)	Wieża widokowa i informacja turystyczna w Radomierzu	Data:	31.01.2013
Opracował:	Techn. poż. Maciej Gorzycki	Nr rys.	03
Nazwa rys.	Rzut piętra		